



نام شرکت :

تلفن :

نام تکمیل کننده :

ایمیل :

مشتری گرامی، **انتخاب صحیح** سرکابل نقش مهمی در **طول عمر** این تجهیزات دارد. بدین منظور در این فرم مواردی که برای انتخاب سرکابل های پلاگ این مهم است مشخص شده است. سرکابل های پلاگ این بر اساس نوع پوشینگ آنها به دو دسته اصلی تقسیم می گردند. لطفا با توجه به نوع پوشینگی که بر روی تجهیز شما نصب گردیده است، لطفا ابتدا در این صفحه **نوع سرکابل** مورد نظر را انتخاب نموده و سپس در صفحات بعد، **جزئیات مربوط به هر سرکابل** را مشخص نموده و **فرم را تکمیل** نمایید. در هر مرحله در صورت نیاز به **اطلاعات بیشتر** می توانید به **وب سایت** کلینیک



cablejoints.ir@gmail.com

سرکابل و مفصل ایران مراجعه نموده و یا با **کارشناس** ما تماس برقرار نمایید.



0910-2298599

این فرم به صورت الکترونیک می باشد و برای تکمیل نیازی به پرینت گرفتن آن نیست.

@ Cablejoints.ir



@ Cablejoints.ir

بوشینگ نوع Inner Cone



سرکابل مناسب این بوشینگ ها از نوع Inner Cone می باشد. برای انتخاب این نوع سرکابل لطفا **صفحه 3** این فرم را تکمیل نمایید.



در صورت نیاز به آشنایی با این نوع سرکابل، بارکد روبرو را اسکن و یا روی آن کلیک کنید.

@ Cablejoints.ir



@ Cablejoints.ir

بوشینگ نوع Outer Cone



سرکابل مناسب این بوشینگ ها از نوع Outer Cone می باشد. برای انتخاب این نوع سرکابل لطفا **صفحه 2** این فرم را تکمیل نمایید.




در صورت نیاز به آشنایی با این نوع سرکابل، بارکد روبرو را اسکن و یا روی آن کلیک کنید.




مشتری گرامی، برای انتخاب سرکابل پلاگ این Outer Cone، لطفا ابتدا نوع پوشینگی که بر روی تجهیز شما نصب است را مشخص نموده، سپس بر اساس نوع پوشینگی، سرکابلی که برای آن قابل ارائه است را انتخاب نمایید. پس از آن نوع کابلی که قرار است سرکابل بر روی آن نصب شود را از جدول پایین مشخص نمایید.


Interface D

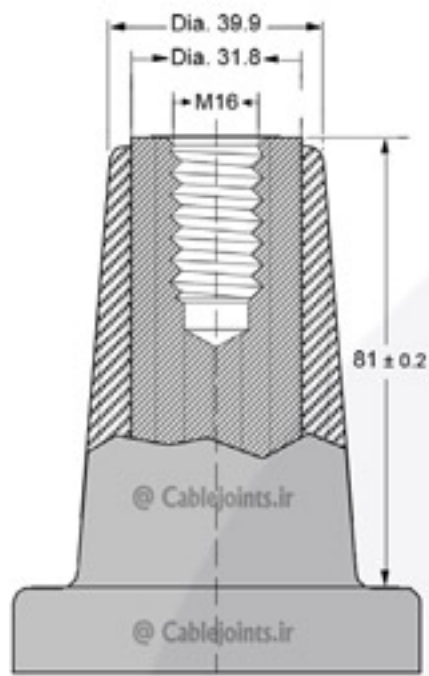


Interface C

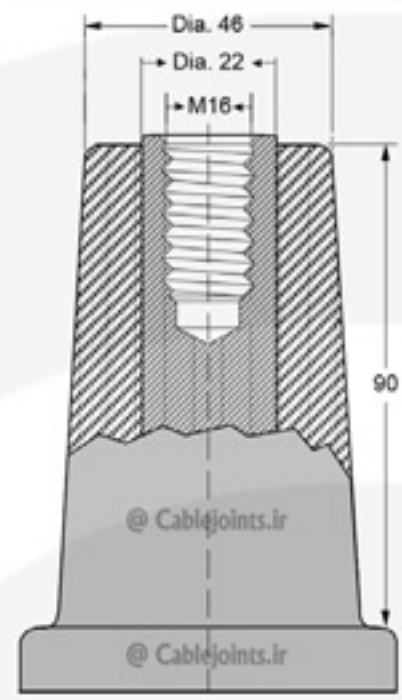

Interface B

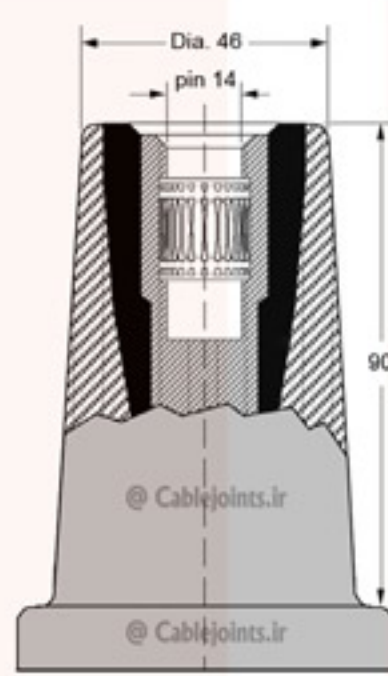

Interface A

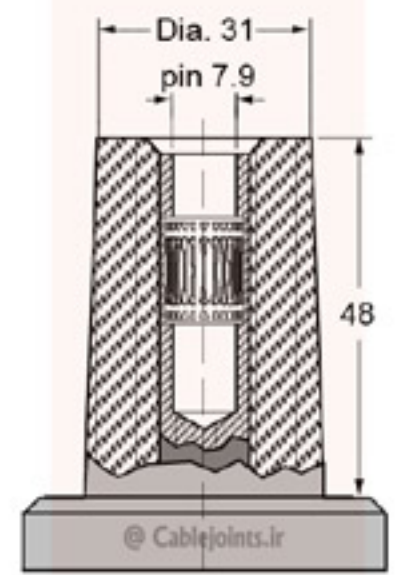

سرکابل 1250A اصلی




سرکابل 1250A انشعابی



سرکابل 630A اصلی



سرکابل 630A انشعابی

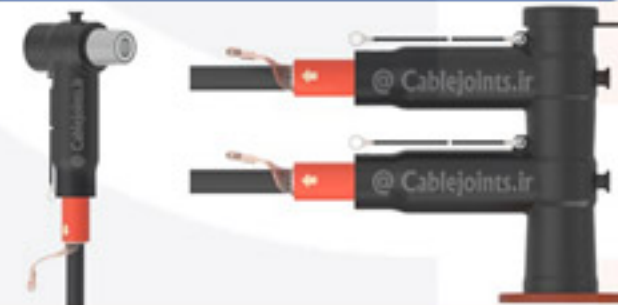

سرکابل 400A زانوئی



علاوه بر این 4 تیپ، پوشینگی های پلاگ این Outer Cone شامل دو تیپ E و F نیز می باشد که استفاده از آن در ایران رایج نیست. در صورت نیاز به سرکابل این پوشینگی ها، با ما تماس برقرار نمایید.

سرکابل 250A زانوئی



سرکابل 250A مستقیم



mm²

سایز کابل
(سطح مقطع)

7.2 kv



17.5 kv



36 kv



12 kv



24 kv



52 kv



حداکثر

ولتاژ شبکه

مشخصات کابل

لایه آرمور

کابل بدون آرمور



کابل آرموردار



لایه سرب

کابل بدون سرب



کابل سرب دار



نوع شیلد (ارت)

شیلد وایبری



شیلد نواری



نوع هادی

مسی



آلومینیومی



تعداد کور

تک کور



سه کور



پاک کردن فرم

ذخیره فرم

مشتری گرامی برای پاک کردن فرم و تکمیل مجدد و یا ذخیره فرم تکمیل شده از این قسمت اقدام نمایید

تعداد مورد نیاز

عدد

توضیحات تکمیلی:



مشتری گرامی، برای انتخاب سرکابل پلاگ این Inner Cone، لطفا ابتدا **سایز پوشینگ** که بر روی تجهیز شما نصب است را مشخص نموده و سپس **مشخصات کابلی** که قرار است سرکابل بر روی آن نصب شود را از جدول پایین مشخص نمایید.

توجه نمایید ابعاد اعلام شده برای پوشینگ ها، بر طبق استاندارد IEC50181 می باشد و ممکن است برای تولید کنندگان مختلف دارای اندکی اختلاف باشد.

سایز پوشینگ

Size 3	Size 2	Size 1	Size 0
<p>حداکثر ولتاژ: 12-24-36-52 kV</p> <p>جریان نامی: 1250 A</p>	<p>حداکثر ولتاژ: 12-24-36 kV</p> <p>جریان نامی: 800 A</p>	<p>حداکثر ولتاژ: 12-24-36 kV</p> <p>جریان نامی: 630 A</p>	<p>حداکثر ولتاژ: 12-24 kV</p> <p>جریان نامی: 250 A</p>
<p>نام شرکت تولید کننده پوشینگ:</p>			

<input type="text"/> mm ²	سایز کابل (سطح مقطع)	<input type="checkbox"/> 7.2 kv	<input type="checkbox"/> 17.5 kv	<input type="checkbox"/> 36 kv	حداکثر ولتاژ شبکه
		<input type="checkbox"/> 12 kv	<input type="checkbox"/> 24 kv	<input type="checkbox"/> 52 kv	

لایه آرمور	لایه سرب	نوع شیلد (ارت)	نوع هادی	تعداد کور	
<input type="checkbox"/> کابل بدون آرمور 	<input type="checkbox"/> کابل بدون سرب 	<input type="checkbox"/> شیلد وایری 	<input type="checkbox"/> مسی 	<input type="checkbox"/> تک کور 	
<input type="checkbox"/> کابل آرموردار 	<input type="checkbox"/> کابل سرب دار 	<input type="checkbox"/> شیلد نواری 	<input type="checkbox"/> آلومینیومی 	<input type="checkbox"/> سه کور 	
<input type="text"/> mm ² : قطر نهایی کابل			<input type="text"/> mm ² : قطر روی عایق		

<p>مشتری گرامی برای پاک کردن فرم و تکمیل مجدد و یا ذخیره فرم تکمیل شده از این قسمت اقدام نمایید</p>	<p>تعداد مورد نیاز</p> <p>عدد <input type="text"/></p>	<p>توضیحات تکمیلی:</p> <p><input type="text"/></p>
<p>پاک کردن فرم</p>	<p>ذخیره فرم</p>	